

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...
bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...
bis 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...
bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde



Darstellung eines Stahlgitterzaunelementes

380-kV-Höchstspannungsfreileitung

Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201

Abschnitt: Pkt. Bredenwinkel – Pkt. Borken Süd

380-kV-Höchstspannungskabel

KÜS Löchte – KÜS Diestegge, KBl. 4230

Stand:	28.11.2011
Inhalt:	Blatt 1




Genehmigungen / Umweltschutz Leitungen

Amprion GmbH

380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201
Abschnitt: Pkt. Bredenwinkel – Pkt. Borken Süd
380-kV-Höchstspannungskabel KÜS Löchte – KÜS Diestegge, KBl. 4230
Schemazeichnung Stahlgitterzaunelement

Darstellung eines Stahlgitterzaunelementes

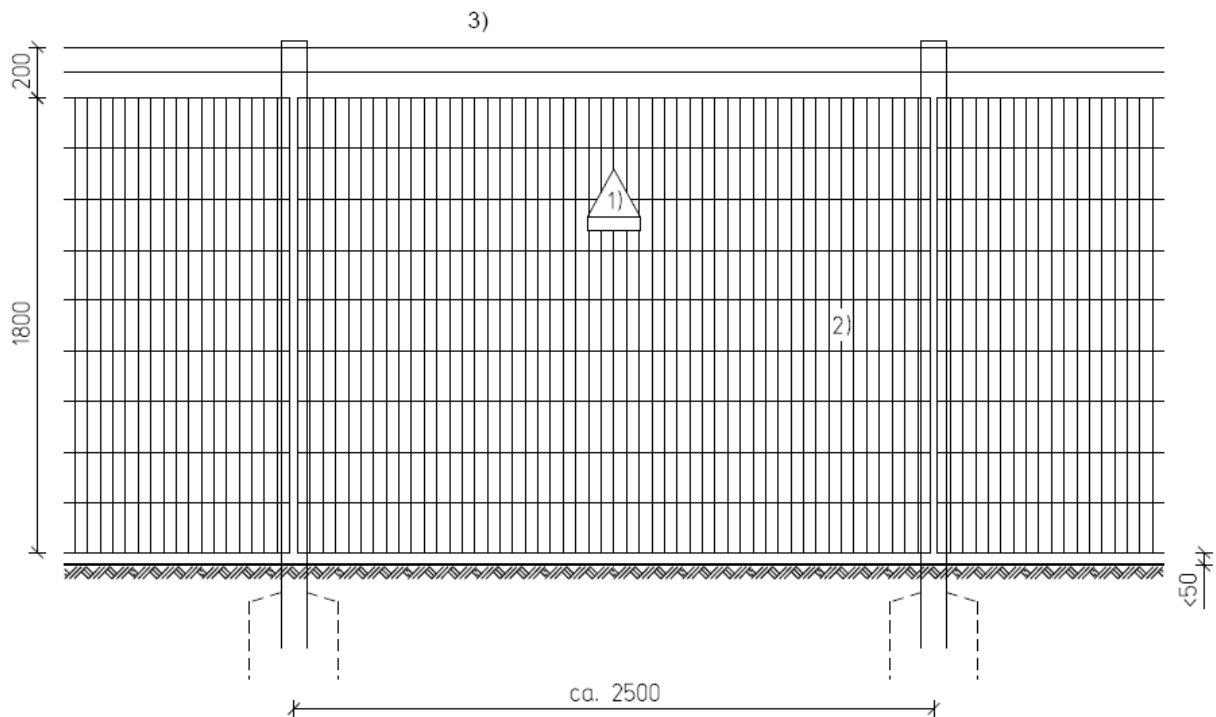

- 1) Warnschild WS1 mit Zusatzschild ZS2
- 2) Maschenweite der Zaunelemente 200x50
- 3) Zwei Reihen Stacheldraht

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter